



2.5L Duratec (VI5) - Топливный коллектор

Снятие и установка

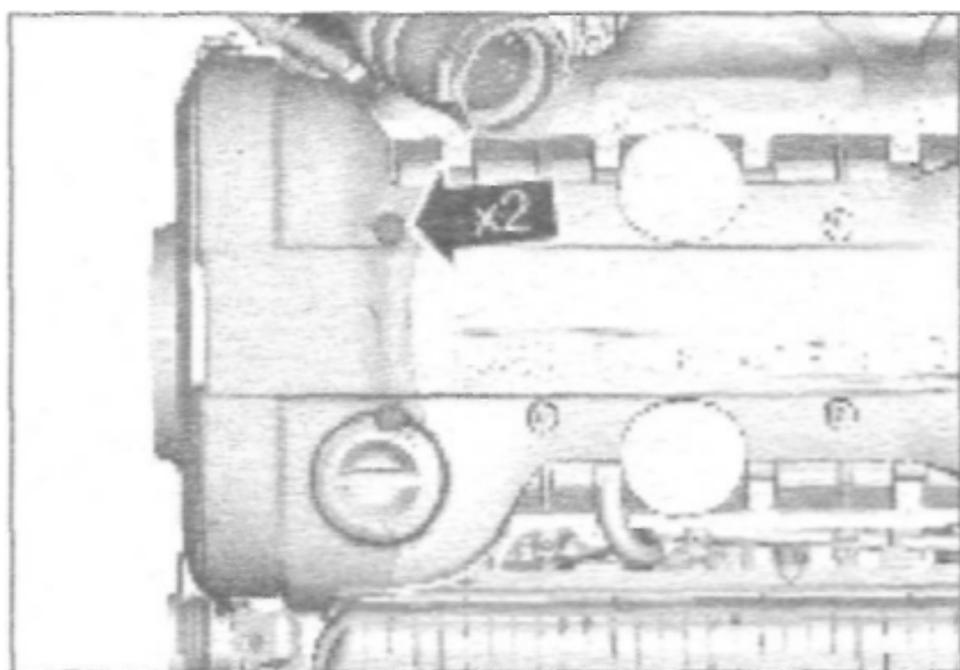

Момент затяжки: 10 Нм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь в том, что внутренние стороны концов трубопроводов чисты и не имеют следов масла.

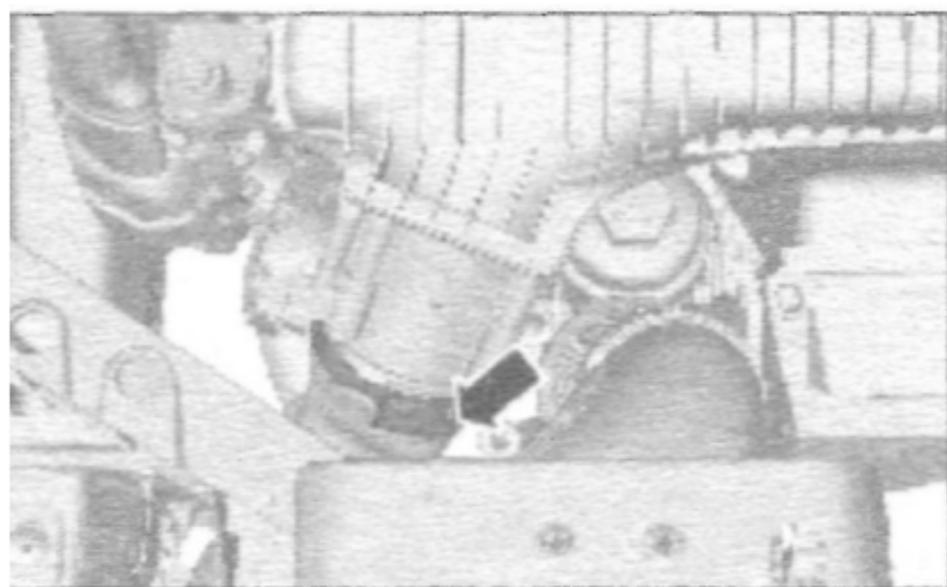

Момент затяжки: 4 Нм.

Продолжение в книге...